

# Bruks- och underhållsanvisningar för styrt glidlås “Söll® BodyControl I” för Söll GlideLoc®-fallskyddssystemet

Referens 27441 / 1033980

i enlighet med SS-EN 353-1:2014+A1:2017

Serienummer:\_\_\_\_\_

Inköpdatum:\_\_\_\_\_

Tillverkaren har genomfört de initiala testerna. Ett skriftligt godkännande krävs därför inte.



(Följande måste fyllas i av installatören i permanent vattenfast bläck).

Första användningsdatum:\_\_\_\_\_

Operatör/användare:\_\_\_\_\_

Gata:\_\_\_\_\_

Plats:\_\_\_\_\_

Tel.:\_\_\_\_\_ Fax:\_\_\_\_\_

## INNEHÅLL

1- ALLMÄN INFORMATION .....	4
2- INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING .....	5
3- ANVÄNDNINGSINFORMATION .....	7
4- INSPEKTION OCH UNDERHÅLL .....	9
5- ÖVRIGT.....	10

## Symbolförklaring

	<b>Varng!</b> Ouppmärksamhet kan medföra allvarliga skador.
	<b>Viktigt!</b> Här ges användbar information och användartips.

Ändringar i denna utgåva:  
sidan 11: avsnitt 5.3



# 1- ALLMÄN INFORMATION

## 1.1 BESKRIVNING AV PRODUKTEN OCH FAROR

Söll GlideLoc®-glidlåset "Söll® BodyControl I" (hädanefter "glidlåset") är en komponent i fallskyddssystemet Söll GlideLoc® med en fast skena avsedd att skydda mot fall från höjd. Fallskyddssystemet är certifierat enligt standarden SS-EN 353-1 [Personlig fallskyddsutrustning. Styrda glidlås med förankringslin]. Styrt glidlås på förankringslin eller skena] (hädanefter standarden). Det företag som arbetar med fallskyddssystemet måste säkerställa att varje användare får en egen helsele och ett eget glidlås samt att de används i enlighet med föreliggande instruktioner.

## 1.2 TILLVERKARENS UPPGIFTER

Honeywell Fall Protection Deutschland GmbH & Co. KG,  
Seligenweg 10,  
95028 Hof, Germany  
Phone: +49 (0) 9281 8302 0  
E-mail: info-soell.hsp@honeywell.com

## 1.3 KOMPATIBILITET

**Glidlåset får endast användas tillsammans med Söll-fallskyddssystem som har EG-testcertifikat av Söll GlideLoc®-typ.**

Om system från andra tillverkare används är det inte säkert att glidlåset fungerar korrekt och effektivt. Val och användning av Söll GlideLoc-systemet får inte ske utan att vända sig till en av tillverkaren auktoriserad installatör som kan hjälpa användaren att välja lämplig utrustning, analysera kraven för en säker installation och installera dem i en lämplig konfiguration.

Glidlåset får endast användas med helslar som uppfyller kraven i standarden SS-EN 361 [Personlig fallskyddsutrustning – Helslar]. Endast selfästelement certifierade enligt SS-EN 361 (märkta med "A") får användas.



**Varning!**

Söll® BodyControl I är inte kompatibel med installationer före 1982.

## 1.4 GLIDLÅSETS EGENSKAPER

Maximalt stoppavstånd vid ett fall är 140 mm.

Maximal stoppkraft vid ett fall med 100 kg belastning är 6 kN.

## 1.5 BEGRÄNSNINGAR OCH KAPACITER



**Fara!**

**Underlättelse att följa dessa bestämmelser utsätter användaren för risk för fall från höjd!**

### 1.5.1 Egenskaper

Glidlåset "Söll® BodyControl I" är kategoriseringat som PPE i klass 3.

### 1.5.2 Begränsningar

- Den maximala användarbelastningen (inklusive kläder och utrustning) får inte överstiga 140 kg.
- Fallskyddssystemets användningstemperatur: -40 °C till +50 °C
- Användningstemperaturer på +50 °C till +70 °C är endast tillåtna om användaren bär lämpliga skyddskläder.
- Söll GlideLoc®-glidlåset "Söll® BodyControl I" är endast avsett för en användare.
- Söll GlideLoc®-glidlåset "Söll® BodyControl I" får inte användas på platser med

explosionsrisk.

- Glidlåset får inte användas för fritidsaktiviteter.

## **1.6 Glidlåset ska alltid hanteras på ett sådant sätt att det skyddas från skador och korrosion.**

### **1.7 VARNINGAR**

Innan glidlåset används är det mycket viktigt att du läser och förstår den här bruksanvisningen samt eventuella ytterligare anvisningar som tillhandahålls under utbildningen eller som finns för det tillhörande systemet.

**BEHÅLL DENNA HANDBOK FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING – SLÄNG DEN INTE!**

**Be din arbetsgivare att tillhandahålla en användarutbildning innan utrustningen används för första gången. Du kan även få direkt handledning av en utbildare och/eller kompetent person.**



**Fara!**

Underlättelse att följa dessa anvisningar kan leda till allvarlig skada eller död!

Alla användare måste ha tillgång till denna bruksanvisning. Det företag som arbetar med förankringsanordningen måste försäkra sig om att denna bruksanvisning förvaras på en torr och säker plats nära sys temet, eller alltid förvaras på en lättåtkomlig plats som alla systemanvän dare känner till.

**1.8 Föreskrifter som svarar mot såväl tyska branschorganisationens "Bestämmelser för användning av personlig skyddsutrustning mot fall från höjd", BGR 198, som de tyska bestämmelserna för användning av personlig skyddsutrustning för fasthållning och räddning, BGR 199, ska iakttas.**

**1.9 För användarnas säkerhet är det viktigt att återförsäljaren tillhandahåller den här bruksanvisningen på respektive lands språk om systemet säljs i ett annat land.**

## **2- INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING**

### **2.1 FÖRVARING**

Förvaringstemperaturen måste vara mellan -40 °C och +50 °C.

Glidlåset ska hållas rent, torrt och dammfritt. Det ska inte förvaras nära värmekällor. Undvik solsken under förvaring.

### **2.2 TARKASTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ**

**2.2.1** Före varje användning ska hela glidlåset inklusive karbinhakarna samt själva systemet kontrolleras avseende användbarhet och korrekt funktion (se inspekionslistan på sidan 11).

**2.2.2** Före användning måste det kontrolleras att samtliga av glidlåsets komponenter kan röra sig fritt, i synnerhet stötdämparen och säkringen.

**2.2.3** Glidlåset får inte användas om det förekommer några defekter eller tvivel gällande säkerheten. Får inte användas förrän en kompetent person (enligt avsnitt 7.1 nedan) godkänner den för vidare användning. Returnera glidlåset till tillverkaren om så krävs.

**2.2.4** Användarna måste vara friska och i god fysisk form. Klättring är förbjuden om användare är påverkade av droger, alkohol eller läkemedel.

### **2.3 KULJETUS**

Förvaringstemperaturen måste vara mellan -40 °C och +50 °C.

Glidlåset ska hållas rent, torrt och dammfritt. Det ska inte förvaras nära värmekällor. Undvik solsken under förvaring. Sörj för att glidlåset inte skadas under transport.

## 2.4 OBLIGATORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INSTALLATION OCH REKOMMENDATIONER FÖRE ANVÄNDNING

Fara!

Underlättelse att följa anvisningarna i det här avsnittet kan leda till allvarlig skada eller död!

Glidlåset måste användas tillsammans med övriga element i Söll

GlideLocsystemet enligt beskrivning i föregående avsnitt om kompatibilitet.



### Observera:

Var ytterst försiktig vid fallskyddssystemets botten; under de första 2 m är det möjligt att användaren träffar marken vid ett fall. (Fallskyddsavståndet samt användarens höjd är cirka 2 meter.) Ett vertikalt säkerhetsavstånd på minst 3,0 m är obligatoriskt och användaren måste vara ytterst försiktig.

## 2.5 VARNING:


Fallskyddssystemet och helselen säkrar användarna mot fall medan de klättrar uppåt eller nedåt. Vid arbete på eller intill klättringsvägen samt när uppgifter och åtgärder som inte ingår i de vanliga upp- eller nedklättringsrörelserna utförs måste klättraren säkra sig själv ytterligare. För att kunna göra detta behöver klättraren använda en kopplingslina som uppfyller kraven i SS-EN 354 [Personlig fallskyddsutrustning - Kopplingslinor] eller ett positioneringsbälte som uppfyller kraven i SS-EN 358 [Personlig skyddsutrustning med stödjande och fallhindrande funktion - Stödbälten och fallhindrande kopplingslinor för stödutrustning].

Valet av sådan kopplingslina eller sådant bälte måste göras utifrån typ av arbete och struktur som tar emot fallskyddssystemet samt enligt överensstämmelse med en expert om så behövs.

Detta gäller även när användaren tar en paus under klättring. Endast lämpliga förankringsanordningar som monteringsfästen måste användas för detta om en kopplingslina används. I samtliga dessa situationer

måste kopplingsslinan vara ordentligt fäst med stängd hake så att fall förhindras (se fig. 1).

Fig. 1

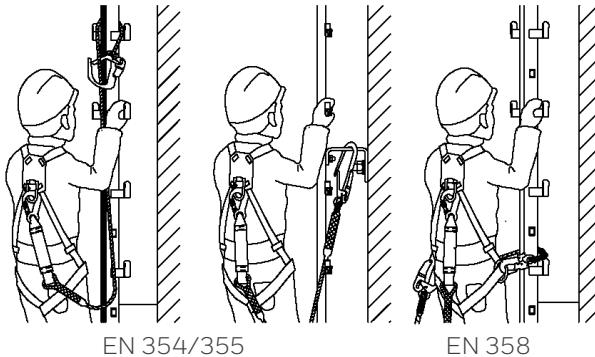

### 3- ANVÄNDNINGSFÖRKLARING

**3.1** Sätt in glidlåset i den nedre änden av styrskenan (fig. 2) eller i spåret (fig.3) (som alltid måste vara placerat i magens höjd eller lägre). Låsstiftet (pos. 1) som sticker ut på sidan måste vara på höger sida och den graverade pilen måste vara riktad uppåt.

**Låsstiftet (pos. 1) och ändstoppet (pos. 2) förhindrar felaktig användning av glidlåset och oavsiktligt halkande från styrskenan.**

Fig. 2


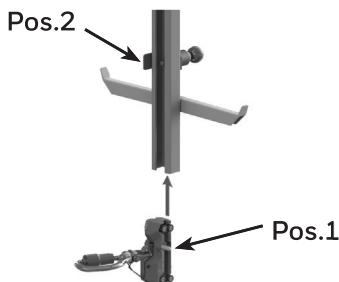


Fig. 3

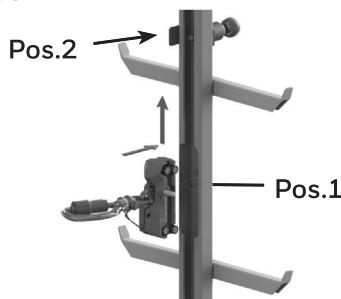


#### Varning!

- Ändstoppet får endast passeras
- på platser utan risk att falla från höjd eller
  - om fallskydd säkerställts på annat sätt.

**Den självslåsande karbinhaken måste vara ansluten till infästningspunkten vid bröstet** på selen märkt med "A". (Fig. 4)

För att öppna karbinhakarna är följande steg nödvändiga: 1. Dra låsfliken bakåt, vrid den åt höger och tryck den inåt.

Fig.4

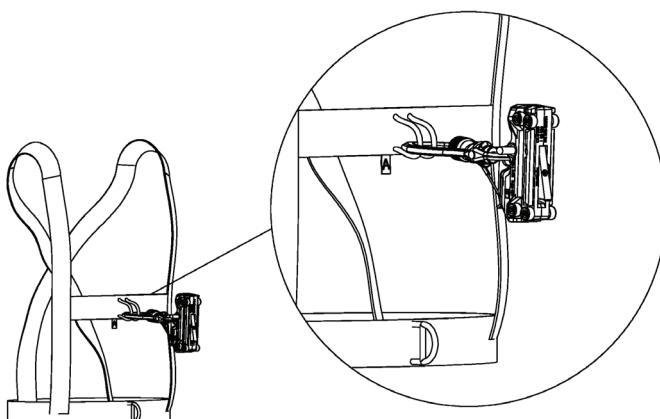

#### Varning! Livsfara!


Karbinhaken i glidlåset måste vara direkt ansluten till infästningspunkten vid bröstet (märkt med "A") på selen för vertikal användning i enlighet med standarden SS-EN 353-1.

**Observera:**

**Det är absolut förbjudet att använda karbinhakar av en annan typ än de ursprungligen tillhandahållna!**

Längden mellan styrskensans ytterkant och den invändigt böjda öglan på selen får inte överstiga 200 mm (se fig. 5).

Fig.5

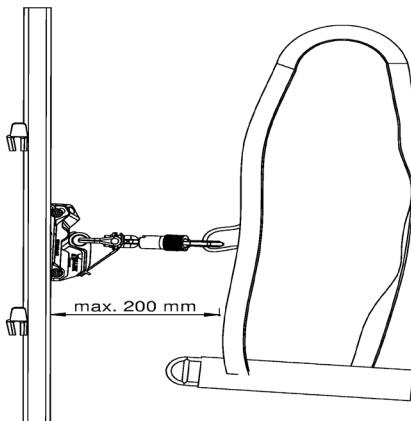

**Observera:**

**Helselen måste sitta ordentligt och tätt mot kroppen!**

Om selen börjar sitta löst under klättring måste den justeras. När den justeras måste användaren befina sig i en säker position och vara säkrad med en kopplingslina enligt 2.5. För mer information, se bruksanvisningen för selen och/eller kopplingslinan.

**3.2** Efter isättande och fästande är systemet klart att användas. Vid nedklättring är det viktigt att kroppens överdel hålls i en rak position och att användaren inte lutar sig bakåt, annars fastnar glidlåset.

**3.3 LIUKUTARRAIMEN IRROTTAMINEN LIUKUKISKOLTA**

**Varoitus:**

Innan glidlåset lossas från selen och tas bort från styrskenan måste användaren säkras och skyddas mot fall från höjd på annat sätt! För att ta bort glidlåset från styrskenan måste ändstoppet öppnas så att glidlåset kan passera den sektionen.

Om andra tillbehör (t.ex. utgångsanordning) är monterade på styrskenan eller stegen, se deras respektive bruksanvisning.

Efter användning får glidlåset inte lämnas fäst i fallskyddssystemet

**3.4 FÖRUTSEBAR FELANVÄNDNING**

**Varning:**

Ändringar av eller tillägg till glidlåset utan tillverkarens skriftliga godkännande kan leda till att glidlåset inte fungerar korrekt och är därför förbjudna.

**3.5 NÖDÅTGÄRDER**

Det är nödvändigt att ägaren av detta glidlås har en räddningsplan där alla möjliga nödsituationer, särskilt brådskande behov av evakuering av en skadad person, som kan inträffa under arbetet tas i beaktande.

## 4-INSPEKTION OCH UNDERHÅLL

**4.1** A guided type fall arrester involved in a fall must be inspected by a competent person before it is used again.

**Använd aldrig** ett sådant glidlås utan skriftligt medgivande från nämnd kompetent person.

**4.2** Glidlåset och respektive bruksanvisning måste skickas till tillverkarens verkstad för inspektion och underhåll.

**4.3** En kompetent person måste regelbundet kontrollera att glidlåset och fallskyddssystemet är i gott skick och lämpligt att använda. **Sådan inspektion måste utföras minst en gång per år** eller oftare än så, beroende på användningsområde och användningsförhållanden. Regelbundna inspektioner är obligatoriska eftersom användarens säkerhet beror på glidlåsets och fallskyddssystemets fortsatta funktionalitet och hållbarhet.

**!** **En kompetent person för den personliga skyddsutrustningen är:**

En person certifierad efter att genomgått en kurs vars innehåll överensstämmer med ”grundläggande principer för att välja och utbilda experter inom personlig skyddsutrustning mot fall från höjd och att certifiera deras kvalifikationer”, t.ex. BGG 906 [Principer för att välja, utbilda och certifiera kompetensen hos kompetenta personer för personlig fallskyddsutrustning].

### 4.4 INSPEKTION (SE 5.3)

Kompetent person måste använda ”**inspektionslistan**” (**sidan 11**).

#### **Underhåll**

En kompetent person får hantera följande defekter:

- Avlägsna smuts (betong, murbruk, färg osv.) från glidlåset
- Rengöra märkningarna

Om det finns smuts i glidlåset eller om det har några defekter som kräver demontering måste glidlåset returneras till tillverkaren (tillsammans med respektive bruksanvisning) för rengöring och reparation. Processen måste registreras i kontrollistans bilaga (utrymme för kommentarer).

**!** **Observera:**

**Av säkerhetsskäl får reparationer endast utföras av tillverkaren!**

### 4.5 RENGÖRING

Tvätta hela glidlåset med vatten och torka med en absorberande duk. Använd inga värmekällor för torkning.

Tvätta det inte med snabbrengöring, tinner eller avfettningsmedel som innehåller trikloretan. **Använd inte fett.**

Hjulen (fig. 7/pos. 3.0) har enkla lager som är fabrikssmorda.

Smörj svirvelschackeln (fig. 7/pos. 5.0) något.

Smörj karbinhakens lås (fig. 7/pos. 6.1) något om så behövs.

**!** **Obs!**

Låt inte glidlåset komma i kontakt med kemikalier.


### 4.6 LIVSLÄNGD

Glidlåsets livslängd beror på hur ofta det används och i vilken miljö. Under den årliga inspektionen (som ska utföras av en kompetent person) godkänns glidlåset för varaktig användning om produkten och dess komponenter är i bra skick.

## 5- ÖVRIGT

### 5.1 MÄRKNINGSIDENTIFIERING

Fig. 6

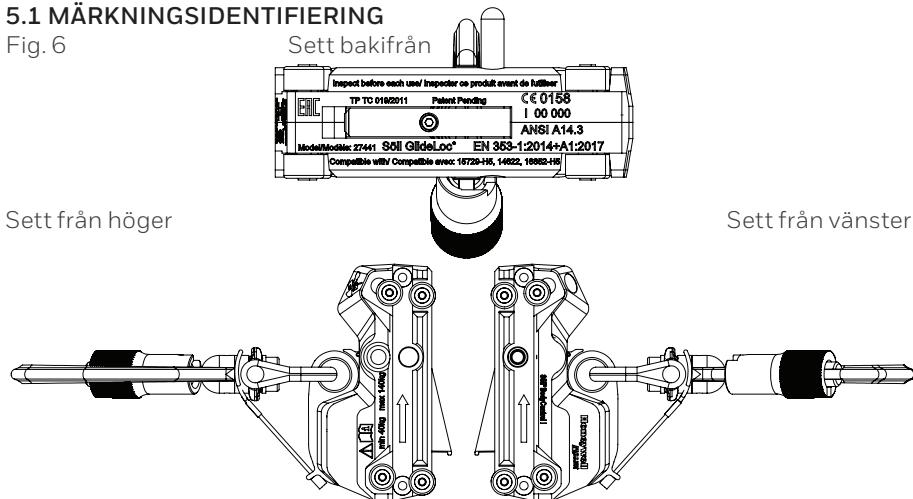

Tillverkningsår

100

Serienummer

000

CE 0158

Anmält övervakningsorgan



Anmärkning för läsning av  
bruksanvisningen

Söll BodyControl I

Glidläsets typbeteckning

**Honeywell**  
**MILLER**

Referens till tillverkare:  
Honeywell Fall Protection Deutschland  
GmbH & Co. KG  
Seligenweg 10, 95028 Hof, Germany

min. 40kg max.140kg

Användarens lägsta/högsta tillåtna vikt

EN 353-1:2014+A1:2017

Referens till europeisk standard

ANSI A14.3

Refererar till den Amerikanska standarden

**ER** TP TC 019/2011

Referens enligt rysk standard

**CSA** CSA Z259.2.4

Referens enligt kanadensisk standard

Model/ Modèle: 27441

Referens enligt amerikansk kanadensiska referensnummer

Compatible with/ Compatible avec:  
15729-H5, 16422, 16852

Information om kompatibla styrskenor  
(amerikansk kanadensiska referensnummer)

Inspect before each use / Inspectez  
ce produit avant de l'utiliser

Information om att produkten måste  
kontrolleras före varje användning

**En kompetent person är endast auktoriserad att sätta dit en inspektionsetikett om enheten är helt fri från defekter efter inspektion och underhåll.**

## **5.2 RELEVANT ANMÄLT ORGAN**

DEKRA Testing and Certification GmbH  
Dinnendahlstrasse 9  
44809 Bochum  
CE 0158

## **5.3 INSPEKTIONSLISTA (se fig. 7)**

### **Hus (1.0)**

- Fritt från färg/murbruk/betong/smuts osv.
- Alla märkningar måste vara fullt läsliga (1.2)
- Låsstiftet (1.1) inte är böjt eller rörligt
- Glidande delar (1.3) måste vara på plats
- Glidande delar (1.3) inte är slitna

### **Stötdämpare (2.0)**

- Stötdämpare (2.0) inte är missformad – mellanrum vid pilarnas position (se detaljvy i fig. 7) max. 1 mm
- Säkringens djup (2.2) 10 +1,0/-0,5 mm
- Pilhuvudena i fallindikatorns märkning nära stötdämparens öga är inriktade med varandra (se detaljvyer i fig. 7)

### **Hjul (3.0)**

- Hjulens fullständighet, 8 st.
- Radiell slakhet: max. 0,5 mm
- Hjulen måste rotera fritt (koncentricitet)
- Hjulen får inte vara skadade
- Hjulen måste sitta ordentligt på axeln
- Hjulens minsta ytterdiameter måste vara (3.0) som minst 13 mm

### **Fjädrar (4.0; 4.1)**

- Samtliga fjädrar måste funktionsprovas (ej vara trasiga)

### **Svirvelschackel (5.0)**

- Svirvelschackeln kan röra sig fritt
- Svirvelschackeln inte är trasig
- Svirvelschackeln inte har några sprickor eller andra skador
- Tjockleken på schackeln (5.0) måste vara minst 5,5 mm
- Ytterdimensionen på schackeltappens öglor (5.2) får inte överstiga 40 mm

### **Karbinhake (6.0)**


- Karbinhaken inte är böjd eller trasig!
- Att den inte har sprickor eller andra skador
- Stängningsarmen (6.1) får inte vara skadad och måste fungera bra; den måste stängas och låsas automatiskt när den släpps för hand
- Låsstiftet (6.2) är på plats
- Specialmuttern (6.3) inte är skadad

## Stålvajer (7.0; 7.1)

- Stålvajern (7.0) måste vara fri från skador
  - Stålvajern är fri från främmande material som betong, färg eller lack
  - Märkningar är inte tillåtna
  - De nitade hylsorna (7.1) måste vara i gott skick, det vill säga vara fria från skador och nitarna sitta ordentligt

## Utrymme för kommentarer:

Fig.7

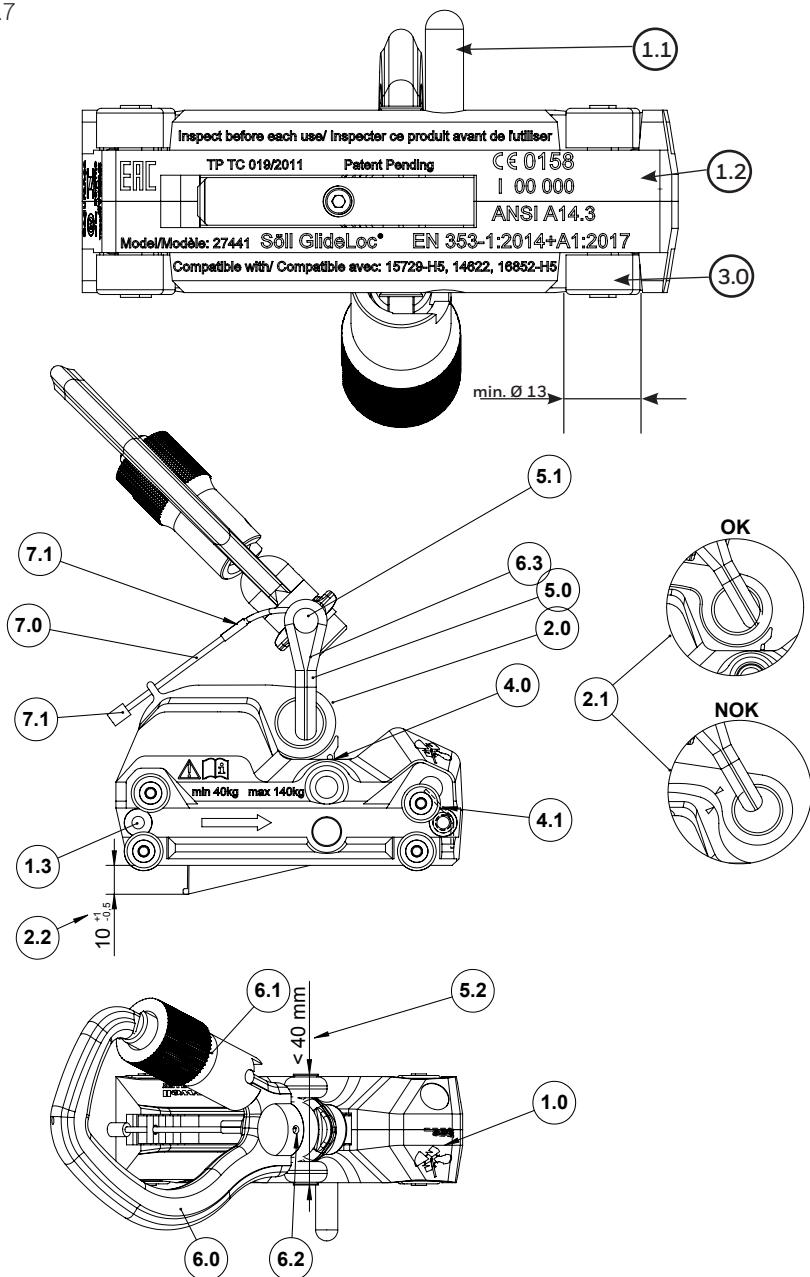

## 5.4 REGISTRO DELLE ISPEZIONI



EN/ Notified body having carried out the EU test of type: /BG/ Нотифициран орган, който провежда ЕС изпитване на тип: /CS/ Oznamený orgán, který provedl EU test typu: /DA/ Godkendt organisme, der har udført EU typeprøvningens: /DE/ Zugelassene Stelle, welche die EU Typprüfung durchgeführt hat: /EL/ Κοινωνοποιηένσ οργανισμός ο αποτος διενήρυρησ τη δοκιμή τύπου ΕΕ: /ES/ Organismo notificado que ha realizado el examen UE de tipo: /FI/ Teavitudat asutus, mis tegi EL-tüübikates: /HU/ A tipus EU tesztjét elvégző kielőítője: /IT/ Organismo notificato che ha effettuato il controllo UE del tipo: /LV/ Informata institūcija atlikusi ES tipo testa: /PL/ testiranje: /RU/ Проверяющий орган, проводивший испытание типа ЕС: /RO/ Organismul notificat care a efectuat testarea UE de tip: /LV/ Prinvarotā iestāde, kas veikusi tā ES pārbaudi: /NL/ Elkend organisme dat het EU type-onderzoek uitvoerde: /NO/ Notifisert organ som har utført EU-typeundersøkelse: /PT/ Jednostka notyfikowana zrealizowała badanie UE typu: /PT/ Organismul notificado tendo realizado o exame de tipo UE /RO/ Organismul notificat care a efectuat testarea UE de tip: /RU/ Уполномоченный орган, выполнивший испытание ЕС типа: /SK/ Nofifikovaný orgán, ktorý vykonal skúšku typu EU: /SV/ Officiellt provningsorgan som utfört EU-kontrollen av Typ: /TR/ AB tip testiniň ýürütümus şolun onaylı kuruluş:



DEKRA Testing and Certification - n°0158

Test laboratory for Component Safety

Dinnendahlstr. 9 - 44809 Bochum - Germany

EN/ Notified body involved in the monitoring of production (module C2): /BG/ Нотифициран орган, вклучен в мониторинга на производството (модул C2); /CS/ Oznamený orgán zapojený do sledování výroby (modul C2); /DA/ Bemijndiget organ involveret i overvågning af produktion (modul C2); /DE/ Benannte Stelle, die an der Überwachung der Produktion beteiligt ist (Modul C2); /EL/ Κοινωνοποιηένσ οργανισμός που συμμετέχει στην παρακολούθηση της παραγωγής (ενότητα C2) /ES/ Organismo notificado involucrado en el monitoreo de producción (modulo C2); /FI/ Iloitettu osallistuja teaviatud asutus (modul C2); /HU/ Imoitetu taho, joka mukanaillaan valmistuksen valvonnassa (modul C2); /LV/ Organisms notificato coinvolto nel monitoraggio della produzione (modulo C2); /IT/ Notifikatojus istajga, alleikanti gamybos stebėjimą (D modulis); /PL/ Państczta instytucja, która uczestniczy w monitorowaniu produkcji (moduł C2); /NO/ Notifisert organ involvert i overvåking av produksjon (modul C2); /PT/ Jednostka notyfikowana zaangażowana w monitorowanie produkcji (moduł C2); /RU/ Уполномоченный орган, включенный в мониторинга на производстве (модуль C2); /RO/ Organismul notificat responsabil cu monitorizarea producției (modul C2); /SL/ Obvezčen organ, kije zanimalnočajnicyca monitoringom prouzvodstva (modul C2); /SK/ Nofifikovaný orgán zapojený do monitorovania výroby (modul C2); /TR/ Üretim izleminde görev alan onaylı kuruluş (Modül C2)



DEKRA Testing and Certification - n°0158

Test laboratory for Component Safety

Dinnendahlstr. 9 - 44809 Bochum - Germany

EN/Honeywell Fall Protection hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Regulation EU 2016/425 and all other EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: /BG/ С настоящошто Нориелвел Fall Protection декларира, че този продукт съответства на основните изисквания и останалите съответни разпределби на Регламент 2016/425 на ЕС и на всички останали изисквания на директивите на ЕС. Цялата декларация за съответствие е достъпна на: /CS/ Honeywell Fall Protection limito prohâsje, žetento ugovor krije základní požadavky a další relevantní ustanovení nařízení EU 2016/425 a všechny ostatní požadavky směrem EU. Upré prohlášení o shodě je nálezit na: /DA/ Honeywell Fall Protection erklæret nemid, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Forordning EU 2016/425 og alle andre EU-Richtlinien enrfult. /DE/ Honeywell Fall Protection erklärt hiermit, dass dieses Produkt alle wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Verordnung EU 2016/425 und weitere EU-Richtlinien erfüllt. /EL/ Honeywell Fall Protection δηλώνει ότι αυτό συγχρονίζεται με τις βασικές απαραίτησης και τις λογικές συνθήσεις της ΕΕ. Η πλήρης δήλωση συμφωνίας Βρίσκεται στον τοποθητικό: /ES/ Por la presente, Honeywell Fall Protection declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Reglamento EU 2016/425 y con todos los demás requisitos de directivas de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: /ET/ Käesolevaga deklareerib Honeywell Fall Protection, et see toode vastab ELi määrusele EU 2016/425 ja kõikide muude ELi direktiivide põhimõisteile ja muudeltes täiendavates direktiivides sätestatud määrustel. Täielikku vastavusdeklaratsiooni võrreldes leida saidilt: /FI/ Honeywell Fall Protection valvuttaa tätten, että tämä tuote täyttää Asetus EU 2016/425 sekä muiden EU-direktiivien demasiasvatimuksia. Täydellinen vastavuusvaatimus on osittaisessa: /FR/ Honeywell Fall Protection déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions du Règlement EU 2016/425 et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse /HR/ Honeywell Fall Protection izjavljuje da je proizvod ispunjava zahtjeve i druge odgovarajuće odredbe Uredba EU 2016/425 i ostalih EU-Direktiva. Potpisom u izjavu o suglasnosti potražite na /HU/ A Honeywell Fall Protection nyilatkozatot megtekintheti a weboldalon. többi EU-s ítélyeket elérő részének. A teljes megfelelési nyilatkozatot megtekintheti a weboldalon.

<https://doc.honeywell-safety.com>





**Honeywell Fall Protection  
Deutschland GmbH & Co. KG**

Seligenweg 10

95028 Hof

Germany

Tel.: +49 (0) 9281 8302 - 0

Fax: +49 (0) 9281 36 26

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

SSV 112 | D | 06/2019

Subject to technical modifications!

© 2019 Honeywell International Inc.