



Xenon™ Ultra 1962x Serie

Lecteur d'imagerie sans fil et bases de charge

Gamme de scanners: 1962h, 1962g, 1962li

Guide de démarrage rapide

Modèle d'agence: 1962

Remarque: Pour plus d'informations sur le nettoyage du dispositif, consultez le guide d'utilisation.

Déballage de l'appareil


Vérifiez que la boîte d'expédition contient bien les éléments suivants :

- Xenon Ultra 1962x serie de scanner
- Charge et base de communication
- Alimentation électrique
- Câble de communication
- Documentation sur le produit

Si vous avez commandé des accessoires pour scanner, vérifiez qu'ils figurent également dans la commande. Veillez à conserver l'emballage d'origine au cas où vous devriez renvoyer le scanner pour réparation.

Caractéristiques


Recto

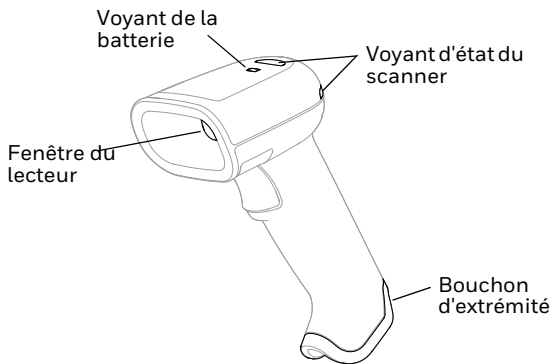

Verso

Avec contact

Sans contact

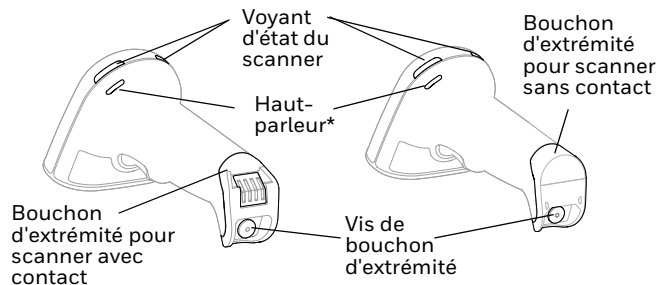

* Ne s'applique qu'aux 1962g/1962li.

À propos de la batterie/Supercondensateur sans batterie

Le scanner est livré avec une batterie Li-ion de 3,635 VCC et 12 Wh ou supercondensateur sans batterie fabriquée pour Honeywell International Inc.



Avant d'utiliser, charger ou remplacer la batterie de l'appareil, lisez bien les étiquettes et marquages, ainsi que la documentation du produit figurant dans la boîte. Vous trouverez toutes les informations en ligne sur sps.honeywell.com. Pour en savoir plus sur la maintenance des batteries d'appareils portables, rendez-vous sur honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.



Nous recommandons l'utilisation de batteries lithium-ion de la marque Honeywell. L'utilisation d'une batterie d'un autre fabricant est susceptible de provoquer des dommages non couverts par la garantie.



Assurez-vous que tous les composants sont secs avant d'insérer la batterie dans l'ordinateur. L'insertion de composants humides risque de provoquer des dommages non couverts par la garantie.

Charger le scanner

Chargez le supercondensateur avec batterie/sans batterie avant d'utiliser le scanner pour la première fois avec un Xenon Ultra CCB jusqu'à ce que le voyant de la batterie soit vert.

Les scanners de la série Xenon Ultra 1962x sont destinés à être utilisés avec les accessoires de chargement Xenon Ultra. Pour plus d'informations, consultez le Xenon Ultra *Guide d'utilisation des accessoires*, que vous pourrez télécharger sur sps.honeywell.com.

Voyant d'état de la batterie

Le voyant de la batterie en haut du scanner indique le pourcentage de la batterie.

Voyant d'état	Charge Level	Tension du supercondensateur sans batterie
Vert	100-70%	4501-5200
Ambre	69-31%	3601-4500
Rouge	30-6%	3001-3600
Rouge clignotant	5-0%	0-3000

Voyant d'état du scanner

Le voyant du scanner situé en haut et sur le côté du scanner indique l'état de la communication et de la lecture.


Voyant d'état	Opération normale	Opération menu
Vert clignotant	Communication ou liaison efficace	Changement de menu réussi
Rouge clignotant	Échec de la communication	Changement de menu infructueux

Branchement du lecteur


Remarque: Lorsque vous chargez le lecteur à l'aide d'un câble USB, le courant disponible pour le chargement diminue, ce qui augmente la durée du chargement. La charge via l'alimentation électrique ou le port de charge BC1.2 est plus rapide.

1. Branchez l'alimentation électrique au bas de la base.


CCB Verticale

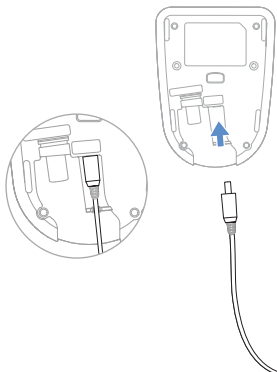

CCB Horizontal

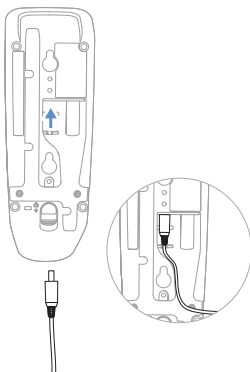


2. Branchez l'alimentation électrique sur une prise murale standard.




3. Branchez le câble de communication au bas de la base.

CCB Verticale


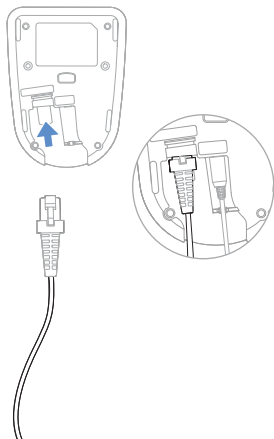


CCB Horizontal

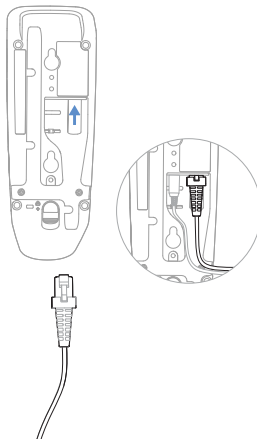

4. Branchez le câble de communication à l'hôte.
5. Placez le scanner sur la base. Le scanner se connectera automatiquement à la base.

Le bouton Recherche



Le bouton Recherche d'appareil situé sur la base sert à appeler votre scanner. Lorsque le scanner est hors de la base, appuyez une fois sur le bouton pour que le scanner émette un bip afin de pouvoir le localiser. Appuyez sur la gâchette du scanner pour arrêter l'émission des bips.


Techniques de lecture

Le viseur projette un faisceau de visée qui doit être centré sur le code à barres, mais il peut être orienté vers n'importe quelle direction pour une lecture réussie.



Valeurs par défaut du produit standard

Le code à barres suivant rétablit tous les paramètres par défaut du produit standard.



Valeurs par défaut du produit standard

Port série USB

Scannez le code ci-dessous pour programmer le lecteur afin qu'il émule un port COM RS232 standard. Si vous utilisez un ordinateur Microsoft® Windows®, vous devrez télécharger un pilote sur le site Internet d'Honeywell (sps.honeywell.com). Le pilote utilisera le prochain numéro de port COM disponible. Les ordinateurs Apple® Macintosh détectent le lecteur en tant que dispositif USB de catégorie CDC et utilisent automatiquement un pilote de cette catégorie.



Port série USB

Remarque: *Aucune configuration supplémentaire (par exemple de la vitesse en bauds) n'est nécessaire.*

Clavier PC USB

Scannez le code ci-dessous afin de programmer le lecteur pour qu'il gère un clavier PC USB.



Clavier PC USB

Langue du clavier

Scannez le code du pays approprié ci-dessous pour programmer la disposition du clavier pour votre pays ou votre langue. Par défaut, les remplacements de caractères nationaux sont utilisés pour les caractères suivants : # \$ @ [\] ^ ' { | } ~. Reportez-

vous au tableau ISO 646 Remplacements de caractères dans votre Guide de l'utilisateur pour afficher les remplacements de caractères pour chaque pays.



États-Unis (par défaut)



Belgique



Danemark



Finlande



France



Allemagne/Autriche



Grande-Bretagne



Italie



Norvège



Espagne



Suisse

Remarque: Pour obtenir la liste complète des codes de pays, consultez le guide d'utilisation de votre produit.

Gâchette

Les codes à barres suivants permettent d'utiliser le lecteur en mode **Manual Trigger - Normal** (Gâchette manuelle - Normal) (nécessité d'appuyer sur la gâchette pour effectuer la lecture) ou en **mode Présentation** (Présentation) (le lecteur s'active lorsqu'il « voit » un code à barres).



Manual Trigger - Normal
(Gâchette manuelle -
Normal)(par défaut)



Mode présentation

Streaming Presentation

En mode Streaming Presentation, le lecteur laisse la source lumineuse de lecture active à tout moment et recherche en permanence des codes à barres.



Mode Streaming Presentation

Suffixe

Si vous souhaitez ajouter un retour chariot après le code à barres, scannez le code à barres **d'ajout d'un suffixe de retour chariot**. Pour ajouter une tabulation après le code à barres, scannez le code à barres **d'ajout d'un suffixe de tabulation**. Sinon, scannez le code à barres de **suppression du suffixe** pour éliminer les suffixes.



Ajout d'un suffixe de retour
chariot



Ajout d'un suffixe de tabulation



Suppression du suffixe

Ajout d'un préfixe d'ID du type de code à toutes les symbologies

Pour ajouter simultanément un préfixe d'ID du type de code à toutes les symbologies, scannez le code à barres suivant..



Ajout d'un préfixe d'ID du type de code à toutes les symbologies (provisoire)

Remarque: Pour obtenir la liste complète des ID de code, consultez le guide d'utilisation de votre produit.

Transmission des codes de fonction

Si cette option est sélectionnée et les données lues comprennent des codes de fonction, le lecteur transmet le code de fonction au terminal. Des tableaux décrivent ces codes de fonctions dans le guide d'utilisation. Si le lecteur est en mode Keyboard Wedge (Clavier (wedge)), le code de lecture est converti en un code de touche avant sa transmission.



Activer
(par défaut)



Désactiver

Soins de santé

Remarque: Les paramètres suivants ne sont pris en charge que sur les modèles 1962h.

Epic

Scannez le code à barres suivant pour configurer votre dispositif afin de communiquer avec une application logicielle Epic.



Application EMR

Après la lecture de ce code, vous devez mettre le lecteur dans la base ou scannez le code à barres de liaison sur la base ou sur le point d'accès pour relier votre lecteur.

Meditech®

Scannez le code à barres suivant pour configurer votre dispositif afin de communiquer avec une application logicielle Meditech.



Meditech Application

Après la lecture de ce code, vous devez mettre le lecteur dans la base ou scannez le code à barres de liaison sur la base ou sur le point d'accès pour relier votre lecteur.

Fonctionnements silencieux

Les codes suivants configurent le lecteur et la base en mode silencieux afin que la lecture ne perturbe pas le repos des patients.

Mode silencieux avec DEL clignotante

Scannez le code à barres suivant pour couper complètement le son de la base et du lecteur. Lorsqu'un code à barres est scanné, la DEL et le viseur clignotent 5 fois. Le vert indique une bonne lecture, le rouge indique une mauvaise lecture.



Mode silencieux avec DEL
clignotante

Mode silencieux avec DEL fixe

Scannez le code à barres suivant pour couper complètement le son de la base et du lecteur. Lorsqu'un code à barres est scanné, la DEL et le viseur restent allumés en continu pendant 1 seconde. Le vert indique une bonne lecture, le rouge indique une mauvaise lecture.



Mode silencieux avec DEL fixe

Très faible signal sonore (Mode nocturne)

Le code à barres suivant coupe le son de la base et définit un bip très faible émis par le lecteur lors de la lecture des codes à barres. Après la lecture de ce code, le bip de la base, le bip de mise sous tension de la base et du lecteur ainsi que les sons de raccordement du lecteur sont tous en mode silencieux. Lorsqu'un code à barres est scanné, le lecteur émet un bip très léger.



Mode nocturne

Signal sonore faible (Mode diurne)

Scannez le code à barres suivant pour activer tous les sons, mais à faible volume. Le bip du lecteur, le bip de la base, le bip de mise sous tension de la base et du lecteur et les sons de raccordement du lecteur sont tous réglés à un faible volume.



Mode diurne

Garantie limitée

Pour obtenir des informations sur la garantie, rendez-vous sur sps.honeywell.com et sélectionnez **Support > Productivity > Warranties (Assistance > Productivité > Garanties)**.

Brevets

Pour plus d'informations sur les brevets, consultez www.hsmpats.com.

Marques déposées

Android est une marque commerciale de Google LLC.

Tous les autres noms de produits ou de marques mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées d'autres sociétés et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Décharge de responsabilité

Honeywell International Inc. (« HII ») se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques ainsi que d'autres informations mentionnées dans le présent document et il vous revient, dans tous les cas, de consulter HII pour déterminer si de telles modifications ont été effectuées. HII ne fournit aucune garantie ni assurance concernant les informations présentes dans cette publication.

HII décline toute responsabilité en cas d'erreurs techniques ou éditoriales dans le présent document, ainsi que pour tout dommage indirect ou consécutif accessoire résultant de la fourniture, des performances ou de l'utilisation de ces informations. HII décline toute responsabilité sur le choix et l'utilisation des logiciels et/ou matériels pour parvenir aux résultats escomptés.

Ce document contient des informations exclusives protégées par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite sans le consentement écrit préalable de HII.

Copyright ©2023 Honeywell Group of Companies. Tous droits réservés.